



VODOVOD SISTEMA B d.o.o.

Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota
www.vodovod-b.si, +386(0)2 521-37-00

PIJMO DOBRO VODO!

Številka: VB 01/2017-168

Datum: 19.09.2017

OBČINA GORNJI PETROVCI

Gornji Petrovci 31 D

9203 Petrovci

ZADEVA: Povišana vrednost klora v pitni vodi v Gornjih Petrovcih

V sklopu državnega monitoringa je bil dne 07.09.2017 odvzet vzorec pitne vode za mikrobiološko preiskavo iz pipe v kuhinji Osnovne šole Gornji Petrovci. Med meritvijo prostega klora v vodi je predstavnik NLZOH ugotovil, da je precej višja kot običajno, saj je znašala 0,66 mg/l. O rezultatu meritve nas je predstavnica NLZOH takoj obvestila, po telefonu pa nas je obvestil tudi ravnatelj OŠ Gornji Petrovci, g. Laco Johann.

Vzdrževalci so še istega dne v vodohranu Pindža opravili kontrolno meritev vsebnosti prostega klora, ki je bila 0,69 mg/l, zato so takoj izklopili klorirno napravo in obvestili pooblaščenega serviserja. Meritve so bile narejene tudi v vodohranih Lucova in Stanjevci, kjer je bila vrednost klora v mejah normale (0,41- 0,44 mg/l). Serviser je prišel na objekt še isti dan okrog 13 ure in ugotovil okvaro merilnega dela klorirne naprave, ki je povzročila prekomerno kloriranje. Vodovodno omrežje so monterji preko hidrantov izprali, zaradi dotoka sveže vode se je vsebnost klora v omrežju v nekaj urah zmanjšala pod 0,5 mg/l.

Ravnatelju OŠ Gornji Petrovci smo po telefonu svetovali, naj otroci tisto dopoldne, zaradi upoštevanja previdnostnega načela, vode ne pijejo.

Po pregledu dokumentacije o porabi tekočega klora ocenujemo, da je zaradi okvare klorirne naprave koncentracija klora v omrežju počasi naraščala od 0,2 mg/l do 0,66 mg/l, v časovnem razmaku od 24 do 36 ur. Uživanje vode s tako vsebnostjo klora, v tako kratkem času, po stališču Svetovne zdravstvene organizacije ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi, saj je višina njihove smerne koncentracije 5 mg/l prostega klora v pitni vodi.


Zaradi nadzora pravilnega delovanja klorirne naprave bodo monterji v vodohranu Pindža, do nadaljnjega, izvajali kontrolne meritve vsebnosti klora vsak dan.

Za vse nevšečnosti in za morebitne napake se opravičujemo in prosimo, da to obvestilo v našem imenu prenesete vsem občanom v Občini Gornji Petrovci.

S spoštovanjem

Pripravila:

- Darja Zver, odgovorna oseba za kvaliteto pitne vode
- Boris Petric, vodja vzdrževanja

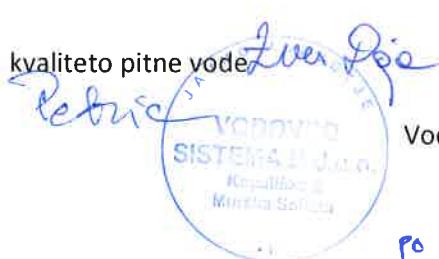

Vodovod sistema B d.o.o.

Direktor:

Daniel Kalamar

PO POBLATILOU: 

Poslati:

- naslovniku, z navadno pošto in po elektronski pošti
- Osnovni šoli Gornji Petrovci, z navadno pošto in po elektronski pošti
- arhiv HACCP, tu